




POZNÁMKY

- Výkopy budou provedeny ručně !!!
- Napěťová soustava : 3 PEN, 50Hz, 230/400/TN-C-S, kde místem rozdělení soustav bude řadič.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 je zajištěna automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.
- Ochrana před bleskem a ochranné pospojování bude provedena připojením všech zařízení SSZ (řadič, stožáry) na zemnicí pásek FeZn 30x4mm (v chráničkách - drát FeZn průměr 10mm).
- Napájení řadiče bude provedeno z nového odběrného místa ze sítě ČEZ, které bude vytvořeno připojením na stávající volný vývod ve skříni RIS u pozemku č. 136/9.
- Pro veškerá podzemní vedení je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52 a SM 23 z 12/2009.
- Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situaci provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Hlavní projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně vytyčili svá vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.

Vzorové řezy trasy kabelů SSZ:

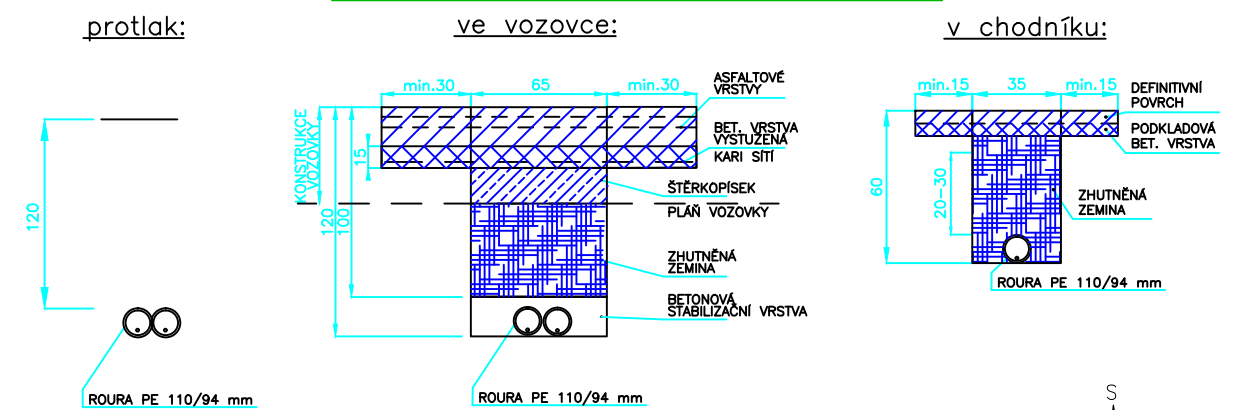

Průběh zemnicího pásku:



LEGENDA:

- Řadič - nový řadič SSZ
- MJS - skříň s jistěním a měřením
- RIS - stávající rozvodová skříň ČEZ
- 1 - nový sloup SSZ
- trasa s novými kabely SSZ
- chránička pro kabely SSZ
- listnatý strom (obvod kmene stromu (v cm) ve výšce 1,3m)
- jehličnatý strom (obvod kmene stromu (v cm) ve výšce 1,3m)
- keř

SSZ Vestecká - K Jahodárně - Ve Stromkách

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

INVESTOR	OBEC VESTEC	<p>ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 email: prusaj@eltodo.cz tel.: 261 34 1705, 261 34 4027</p>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dalibor Doubek	
VYPRACOVAL	Tomislav Kradijan	
KRESLIL	Tomislav Kradijan	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Průša	
NÁZEV OBJEKTU	Úprava křižovatky Vestecká - K Jahodárně - Ve Stromkách SSZ Vestecká - K Jahodárně - Ve Stromkách	
NÁZEV PŘÍLOHY	Kabelový plán	
DATUM	20140127	
FORMÁT	A3	
MĚŘÍTKO	1:250	
STUPEŇ PD	DŮR+DSP	
ČÍS. ZAKÁZKY	-	
ARCHIVNÍ ČÍS.		
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY	
		B.4

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM fy ELTODO, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 01 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ PŘÍLOHY A JEJÍ POSKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBE BEZ SOUHLASU fy ELTODO, a.s. JE ZAKÁZANO