sdružení architektů
ARX STUDIO

Freyova 983/25
190 00 Praha 9
arxstudio@arxstudio.cz

INVESTOR: Obec Vestec
Vestecká 3, 252 50 Vestec

PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU

U Hřiště 575, 252 50 Vestec

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
v rozsahu dle příl. 1 vyhl. 131/2024 Sb.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: ING. ARCH. IVAN SLÁDEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: ING. LUKÁŠ CVRČEK, tel 603947834

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:

Ing. Lukáš Cvrček

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:


VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

DATUM: 01/2025


MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:


D.1.1.2.
10

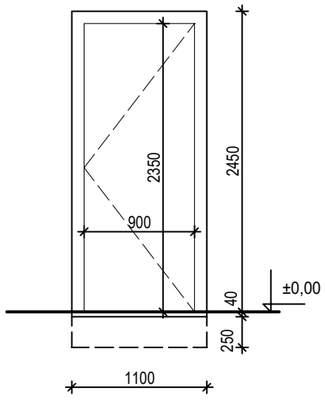


0.1
1 ks
- stavební otvor 1100x2450mm
- otevíravé dle schématu
- rám plastový, plné křídlo
- zateplená výplň
- Uw=1,05 W/m2K
- kování klika/koule
- odstín tmavě šedý
- purenitový podkladní profil 80/250mm

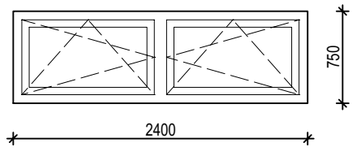

0.2
1 ks
- stavební otvor 2400x750mm
- otevíravé a výklopné dle schématu
- rám plastový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, vnější sklo bezpečnostní lepené
- odstín tmavě šedý
- vnitřní parapet bílý MDF




0.3
5 ks
- stavební otvor 600x750mm
- otevíravé a výklopné dle schématu
- rám plastový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, vnější sklo bezpečnostní lepené
- odstín tmavě šedý
- vnitřní parapet bílý MDF




0.4
2 ks
- stavební otvor 1200x750mm
- otevíravé a výklopné dle schématu
- rám plastový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, vnější sklo bezpečnostní lepené
- odstín tmavě šedý
- vnitřní parapet bílý MDF

POZNÁMKY:
- otvorové výplně jsou kresleny z venkovní strany
- kótované rozměry jsou rozměry modulové, nikoliv výrobní
- před zadáním do výroby bude oměřen stavební otvor pro každý prvek zvlášť
- otvorové výplně budou zabudovány v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

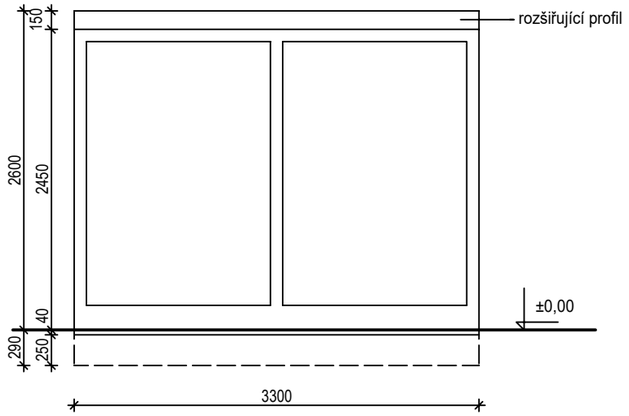

O.5
1 ks

- stavební otvor 3300x2600mm
- u horní spáry rozšiřující profil na výšku 150mm
- pevné zasklení
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek)
  umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou
- rám hliníkový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní lepené
- odstín tmavě šedý
- purenitový podkladní profil 80/250mm

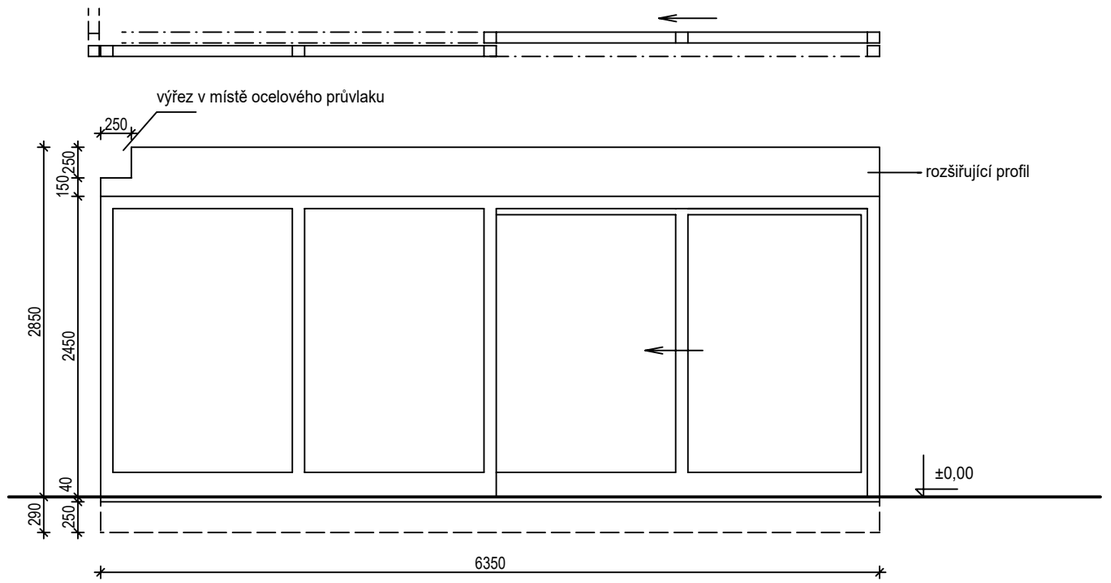


O.6
1 ks

- stavební otvor 6350x2850mm
- u horní spáry rozšiřující profil na výšku 400mm
- 1/2 pevné zasklení, 1/2 posuvné křídlo
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek)
  umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou
- rám hliníkový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní lepené
- odstín tmavě šedý
- purenitový podkladní profil 80/250mm


POZNÁMKY:

- otvorové výplně jsou kresleny z venkovní strany
- kótované rozměry jsou rozměry modulové, nikoliv výrobní
- před zadáním do výroby bude oměřen stavební otvor pro každý prvek zvlášť
- otvorové výplně budou zabudovány v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

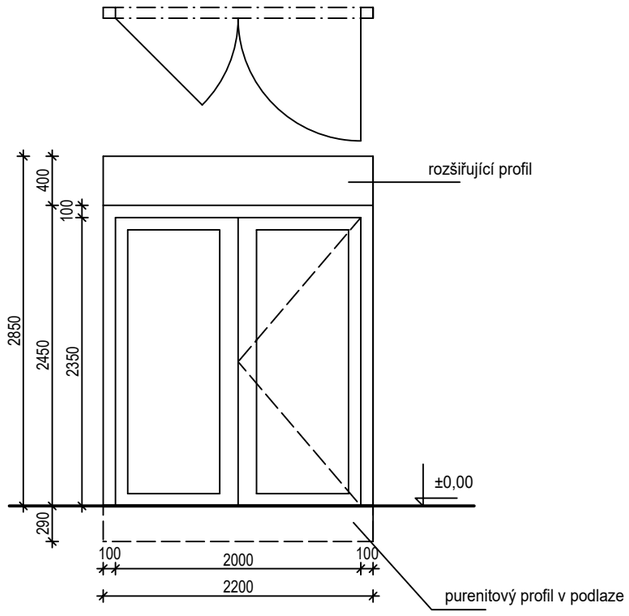


O.7
1 ks

- dveře otevíravé
- stavební otvor 2200x2850mm
- u horní spáry rozšiřující profil na výšku 400mm
- panikové kování dle ČSN EN 179
- rám hliníkový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní lepené
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek)
  umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou
- odstín tmavě šedý




O.10
6 ks

- stavební otvor 1600x900mm
- otevíravé a výklopné dle schématu
- rám plastový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo
- odstín tmavě šedý
- vnitřní parapet bílý MDF



O.11
6 ks

- stavební otvor 1600x1850mm
- otevíravé a výklopné dle schématu
- rám plastový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo
- odstín tmavě šedý
- vnitřní parapet bílý MDF

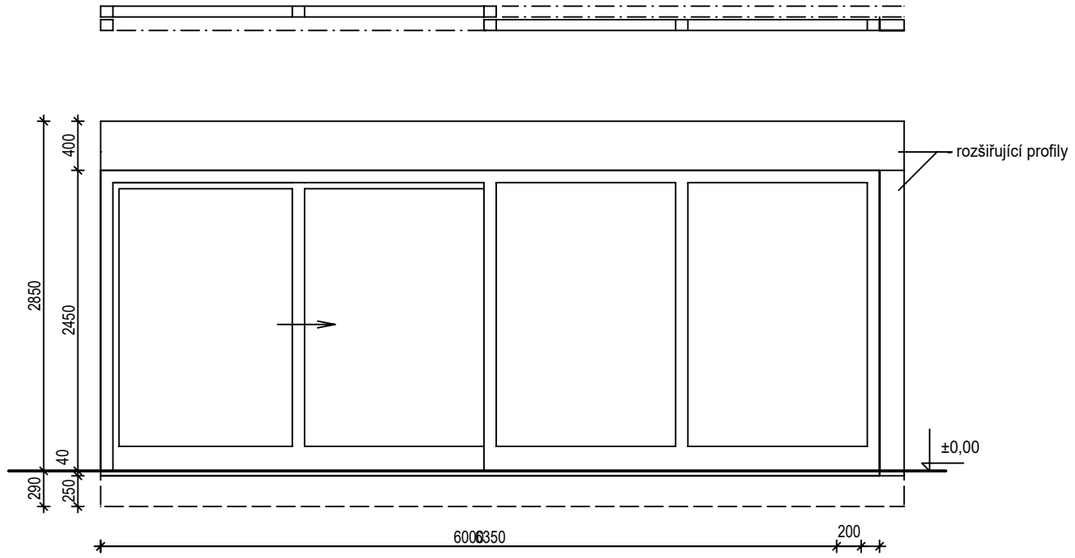

O.8
1 ks

- stavební otvor 6350x2850mm
- u horní spáry rozšiřující profil na výšku 400mm
- u pravé spáry rozšiřující profil šířky 200mm
- 1/2 pevné zasklení, 1/2 posuvné křídlo
- rám hliníkový
- Uw=0,9 W/m2K
- izolační trojsklo, oboustranně bezpečnostní lepené
- pruh o výšce nejméně 75 mm (nebo řada značek)
  umístěný ve výškách 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm nad podlahou
- odstín tmavě šedý
- purenitový podkladní profil 80/250mm

POZNÁMKY:

- otvorové výplně jsou kresleny z venkovní strany
- kótované rozměry jsou rozměry modulové, nikoliv výrobní
- před zadáním do výroby bude oměřen stavební otvor pro každý prvek zvlášť
- otvorové výplně budou zabudovány v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování